



Projekte ohne WVZ- Beteiligung und wie wir uns die Zusammenarbeit "wünschen" würden...

Zürich, 06. März 2024

Inhalt


1. Begrüssung, Vorstellung der Referenten Urs Trepp
2. Ablauf eines Projektes im öffentlichen Grund Roman Burger
3. Abstände zu Wasserleitungen Roman Burger
4. Interessante Facts die Ihr als Ingenieurbüro über die WVZ wissen solltet Urs Trepp
5. Beispiele der nicht idealen Zusammenarbeit Urs Trepp
6. Fragen, Abschluss

1. Begrüssung, Vorstellung


- Ziel der Präsentation: Aus Problemen lernen, Zusammenarbeit verbessern, Konflikte/Probleme lösen zum gemeinsamen guten Resultat
- Unterschied "mit" oder "ohne" WVZ-Beiteiligung und deren Konsequenzen
- Ansprechpartner der WVZ kennen
- Vorstellung Referenten/Ansprechpartner:
 - Urs Trepp, Leiter Abteilung Netzdienst
 - Roman Burger, Gruppenleiter Baukoordination
 - Robert Baumann, externer Vertreter in Funktion PL/BL WVZ, "ohne" WVZ-Beteiligung
- Vorstellung Netzdienst WVZ Netzmeister und Leiter AVOR:
 - AVOR/Stv. AL Netzdienst: Leiter Michael Hauser bzw. Stv. Besard Zuka
 - Netzmeister der Bezirke: Roger Mettauer, David Mesz, Raphael Ulmi, Giovanni Satta
 - Netzmeister Unterhalt: Livio Tolomeo

Baukoordination

PKB WWW.WVZ-baukoordinationGzuerich.ch PL

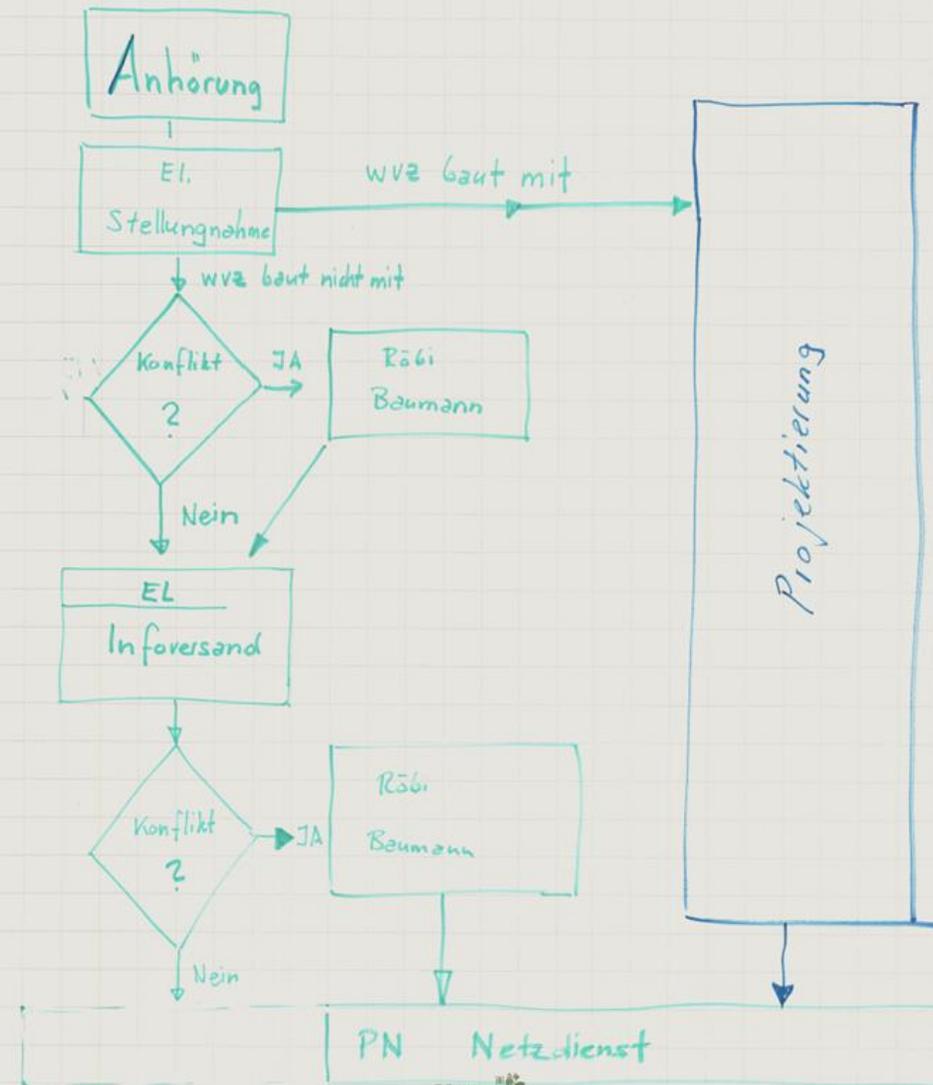

2. Ablauf eines Projektes im öffentlichen Grund

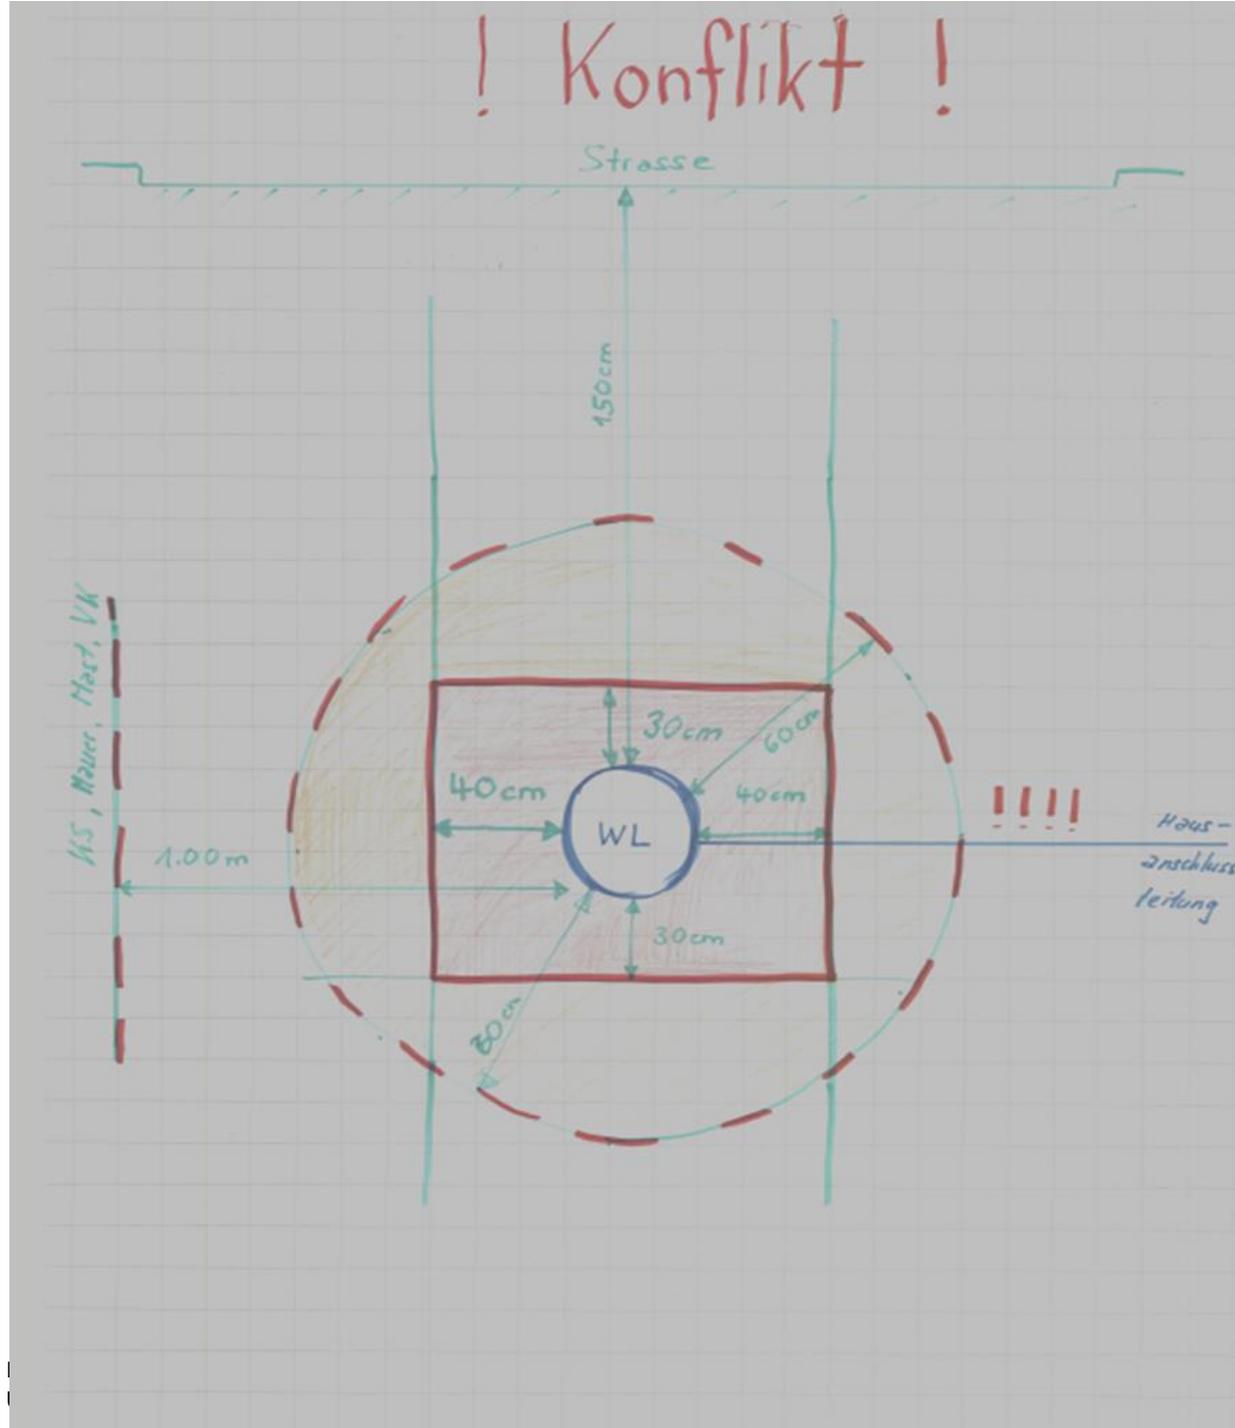

4. Interessante Facts die Ihr als Ingenieurbüro über die WVZ wissen solltet

"Facts"

- 2 Leitungsnetze: Trinkwasser- und Quellwassernetz, Druckzonen (-Grenzen), Löschwasserversorgung: Auswirkung auf mögliche Provisorien bei Baustellen
- Notwasserversorgung
- TED-Normen und Ablauf wie vorgängig gezeigt einhalten

"Wichtig für die gute Zusammenarbeit"

- Kontaktaufnahme immer möglich und gewünscht. z.B. wenn eine Leitung oder eine Kollision festgestellt wird und Unklarheit besteht.
- **Auch eine Wasserleitung kann grossen Schaden verursachen!**
- Der angegebene Kontakt seitens WVZ nach el. Infoversand ist einzuhalten!
- **Mit Beteiligung WVZ->PL, ohne Beteiligung->externer Berater R. Baumann. Er hilft/unterstützt, wir suchen gemeinsam Lösungen. Der Kontakt muss gesucht werden! Einladung zur Startsitung!**
- Frühzeitig Probleme erkennen, nicht erst wenn der Bagger auf Platz ist und der Netzmeister mit praktischen Lösungsfindungen konfrontiert werden muss oder wenn zufälligerweise ein Monteur auf einer Baustelle "etwas" sieht das nicht "gut" ist.
- **Nebst Wasserleitungen sind immer auch Signalkabelleitungen WVZ vorhanden!**


5. Beispiele die nicht ideal verliefen



Schadenfall September 2021

Zukünftig werden "Verschnitte" erstellt seitens WVZ um die Abstände der gebauten Leitungen zu sehen, auch wenn sie teilweise ohne Wissen oder Absprache mit der WVZ gebaut wurden. Hiermit würden allfällige Themen hinsichtlich Versorgungssicherheit geklärt werden können, wie auch Verursacherfragen.

5. Beispiele die nicht ideal verliefen

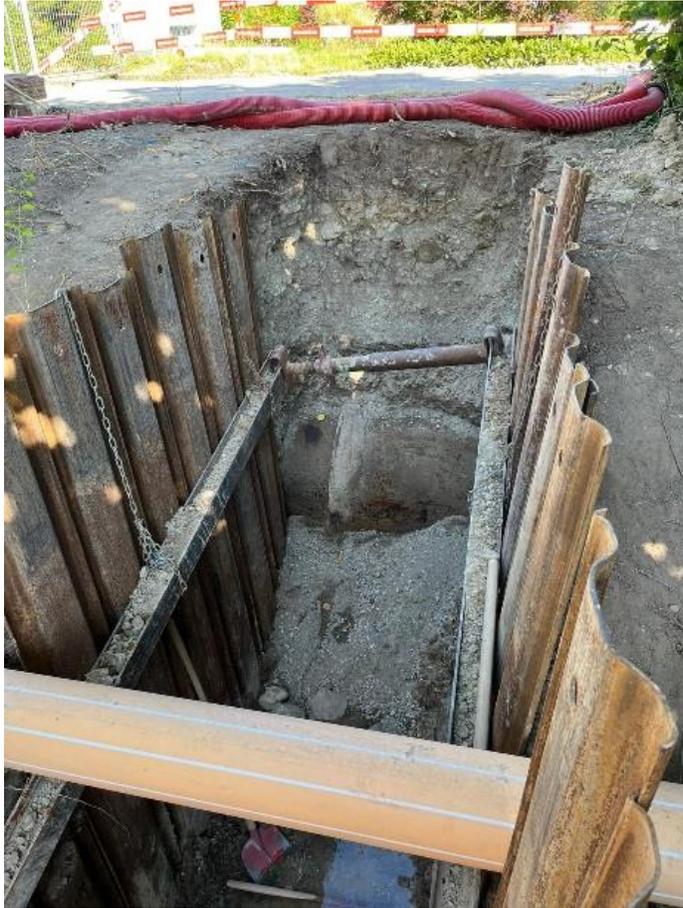

Erfahrungen aus laufenden Baustellen: Frühjahr / Sommer 2023

Versorgungssicherheit / Schadenpotential

5. Beispiele die nicht ideal verliefen



Erfahrungen aus laufenden Baustellen: Frühjahr / Sommer 2023

Fragen, Abschluss

Hoffentlich ist nicht ein sehr grosser Schadenfall nötig um die Wichtigkeit der vorangehenden Punkte zu unterstreichen!

Vielen Dank.

Zürich, 04. März 2024

Urs Trepp mit allen Netzmeistern und Monteuren